

INSIDE OUT / la Distillerie Collective / M. Cambois

Fiche technique

Remarques générales :

Noir complet indispensable.

Nous avons besoin d'un espace pendrillonné à l'allemande et un sol noir.

Le public sera installé sur un « espace gradiné ».

Effet brouillard : les éventuels détecteurs de fumée devront être désactivés durant les répétitions et lors des représentations.

Le décor est une structure autoportée en aluminium (hauteur 3m60) pesant 60kg. La structure est habillée de tissus ignifugés. La structure repose sur 3 lats de tapis de danse noirs semi brillants (en gris sur le plan) nous appartenant.

Puissance :

Lumière : 4 PC directs 16 A. (3 sur le plateau et 1 pour la régie).

Son : 4 PC directs 16 A. (3 pour les enceintes et 1 pour la régie).

Personnel :

1 régisseur lumière et 1 régisseur son pour montage et réglages (2 services).

3 personnes lors du démontage (2h).

Nous fournissons pour la lumière et la vidéo :

- 1 MacBook avec EOS Nomad + Sortie DMX Gadget II
- 2 Rubans LED + drivers dmx LDDE + alimentations 48v
- 8 x réglettes fluorescent graduable domestique 16A (tubes 840)
- 1 ADJ Dotz Matrix
- 2 x Mini blocs Starway 16A (2x4 canaux)
- 2x Quartz 500w
- 1 Shutter vidéo DMX HF (Émetteur + récepteur)
- 1 vidéoprojecteur.

Nous fournissons pour le son :

- 1 MacBook avec Ableton LIVE + Carte son Focusrite Scarlett16.
- 3 enceintes amplifiées + 3 pieds.
- 1 micro + pied.

A fournir en supplément pour la lumière :

- 2 Découpes S4 LED S3 Lustr (mode: X8 direct)
- 1 Découpe LED ETC 653SX Sully (mode: 4C Full XY)
- 2 Pars LED Robin Parfect 150 M2
- 1 Machine à brouillard Look unique ou Look Unique 2.1 + liquide
- 3 Pieds de projecteurs
- Câblage DMX 5 points en quantité suffisante
- Prolongateurs et triplettes 16A en quantité suffisante - Adhésifs

A fournir en supplément pour le son :

- Câblage XLR pour câbler les 3 enceintes et le micro.
- 3 adaptateurs XLR male – jack male.
- 1 multipaire son entre la régie et le plateau avec au moins 3 envois et une entrée. - Prolongateurs et triplettes 16A en quantité suffisante - Adhésifs
- 1 ligne directe entre le micro scène et la carte son en régie.

INSIDE OUT : échelle 1/100

La Distillerie Collective

implantation

Lumière et effets

- sur la structure :

- 8 reglettes fluorescent (D.C.)
- 2 rubans led (D.C.)
- 1 projecteur Dotz Matrix (D.C.)
- 2 projecteurs hallogène 500w(D.C.)
- 2 Par led Robin Parfect 150 M2


- sur pied :

- 2 découpes led S4 LED S3 Lustr.
- 1 découpe led Sully 653SX.


- au sol :

- 1 machine à fumée Look Unique 2.1

Vue haut

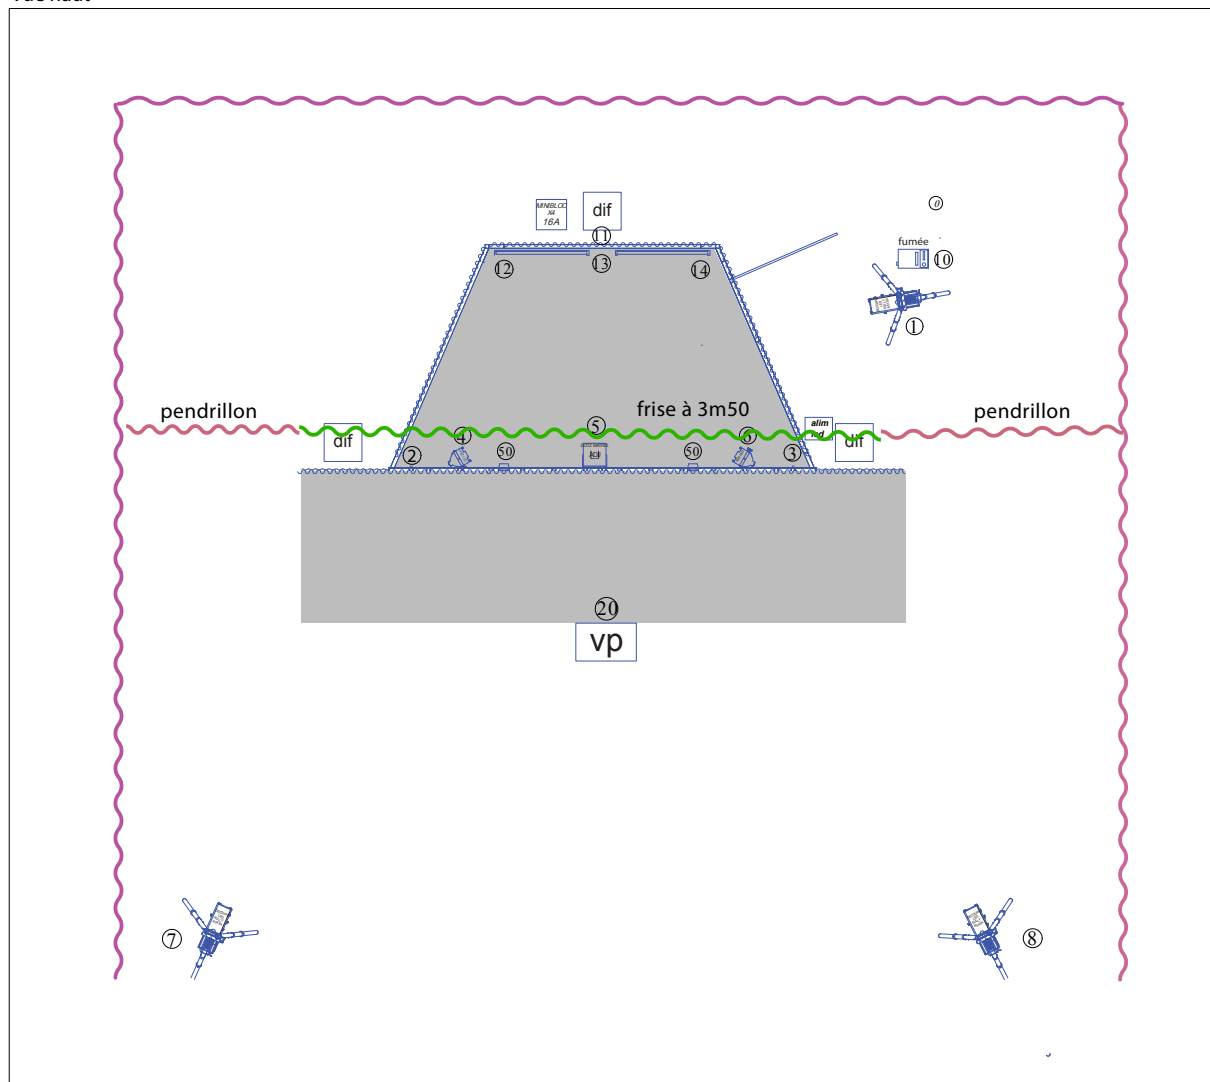


Vue droite

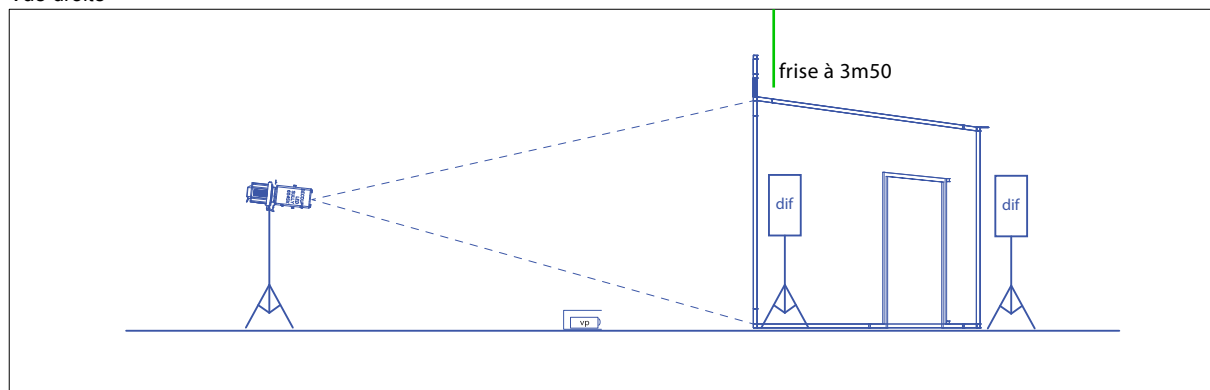

Feuille de Patch INSIDE OUT // M. Cambois // Distillerie collective

CH	Adresse	DIMMER	Format	Gélatines	Hauteur	Charge	Infos
1	424	Direct	653SX Sully	NON	1m90	Direct + DMX	Découpe porte sur pied
2	450	Direct	Ruban LED RGBW	NON	Structure	Direct + DMX	Ruban vertical Jardin
3	454	Direct	Ruban LED RGBW	NON	Structure	Direct + DMX	Ruban vertical Cour
4	458	Direct	Par Led	NON	3m50	Direct + DMX	Par jardin
5	130	Direct	ADJ Dotz Matrix	NON	3m50	Direct + DMX	Led centre
6	480	Direct	Par Led	NON	3m50	Direct + DMX	Par Cour
7	400	Direct	découpe	NON	1m90	Direct + DMX	Face jardin (Ondulations)
8	412	Direct	découpe	NON	1m90	Direct + DMX	Face jardin (Ondulations)
10	436-437	Direct	Look Unique	NON	Sol	Direct + DMX	Brouillard + Ventil
11	11	Starway Cie	2x fluos 38w	L210	Structure sol	Starway Cie	Fluos sol
12	12	Starway Cie	2x fluos 38w	L210	Structure jardin	Starway Cie	Fluos Jardin
13	13	Starway Cie	2x fluos 38w	L210	Structure haut	Starway Cie	Fluos Hauts
14	14	Starway Cie	2x fluos 38w	L210	Structure cour	Starway Cie	Fluos Cour
20	399	Direct	Shutter DMX HF	NON	Sol	Direct + DMX	Shutter DMX HF
50	42	Starway Cie	2x Quartz salle 500x		Structure vers public	Starway Cie	éclairage salle

INSIDE OUT : échelle 1/100
La Distillerie Collective
SON: patch et directs

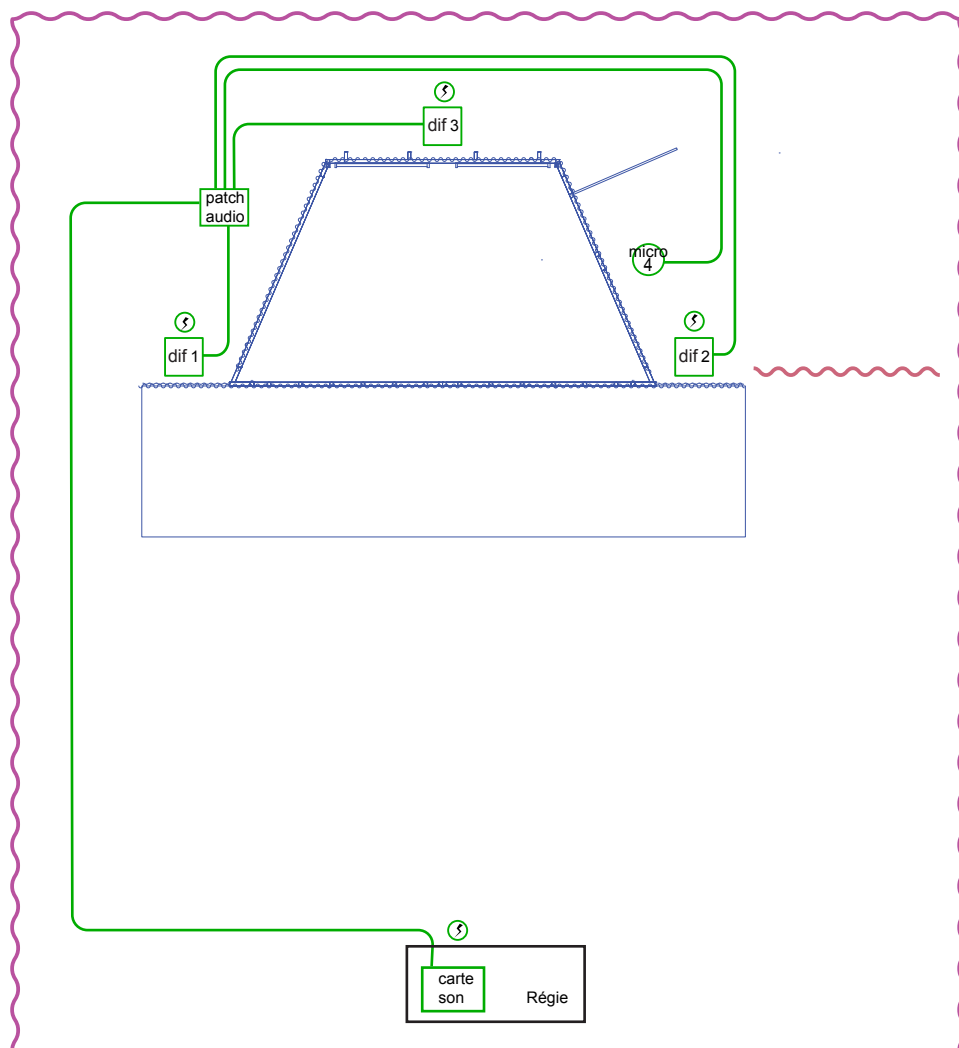

Procès-Verbal de Classement

Hydroflam AP15 - 100% Laine

Édition 26/10/2022

Protecflam Industries



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 22 - P -091/1**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mercredi 26 octobre 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**

31 rue de l'Étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM AP15**

Description sommaire:

Type de support Tissé

Composition 100% Laine

Masse surfacique 550 g/m² - Epaisseur : 0,45 mm

Type d'ignifugation Hydroflam AP15 - pulvérisation 40 % de la masse du support - 1 ou 2 passes selon le support

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Essai de persistance de flamme
Essai de gouttes
Vieillessement accéléré

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : selon préconisation du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : **FE 22-0285-1382 et FE 22-0258-1385**

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification du produit au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexés. Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'échantillon objet du présent procès-verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés

Champs-sur-Marne, le lundi 23 janvier 2023

Techniciens d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du Laboratoire Feu
du Pôle Ameublement

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tel + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 880 905 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 880 903

Cyril FLEURIER

Justine MARQUET

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries

31, rue de l'Étoile du Matin

44600 Saint-Nazaire - France

www.protecflam.fr

contact@protecflam.com

+33 (0)2 40 90 10 80